

tQ7OM2H6

NsE6aDqt



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L18543

检 验 报 告

产 品 名 称: 建筑反射隔热涂料

委 托 单 位: 深圳市筑涂佳建材科技有限公司

委托单位地址: 深圳市龙岗区坪地街道坪东社区西湖塘街24号

产 品 型 号: DF-100

发 布 日 期: 2025.03.27

深圳市京立安检测有限公司




产品名称:	建筑反射隔热涂料		
制造厂商:	深圳市筑涂佳建材科技有限公司		
制造地址:	深圳市龙岗区坪地街道坪东社区西湖塘街24号		
商 标:	涂如韧	接收日期:	2025.03.01
检验类别:	委托检验	完成日期:	2025.03.27
样品说明 试样样品: 建筑反射隔热涂料 样品规格: DF-100 样品数量: 10kg			
检测方法 JGT235-2014 《建筑反射隔热涂料》 GB/T 25261-2018 《建筑用反射隔热涂料》			
检测结果 本次送检的DF-100 中明度反射隔热涂料, 各项指标均符合 JG/T 235-2014 标准要求。 深圳市京立安检测有限公司 检验检测专用章 单位盖章			
主 检:	陈龙	审 核:	欧农永
		批 准:	

京立安
检验检测

检 验 结 果
Test Report

序号	检测项目	检测方法	技术标准	检测结果	结论
1.	太阳光反射比	JG/T 235-2014 附录 A（分光光度法）	≥0.40	0.48	P
2.	近红外反射比	JG/T 235-2014 附录 B（积分球法）	≥0.80	0.87	P
3.	半球发射率	JG/T 235-2014 附录 C（D&S 仪法）	≥0.85	0.89	P
4.	污染后反射比变化率	JG/T 235-2014 5.6（人工污染试验）	≤15%	11%	P
5.	人工气候老化后反射比变化率	JG/T 235-2014 5.7（QUV 老化试验）	≤5%	2%	P

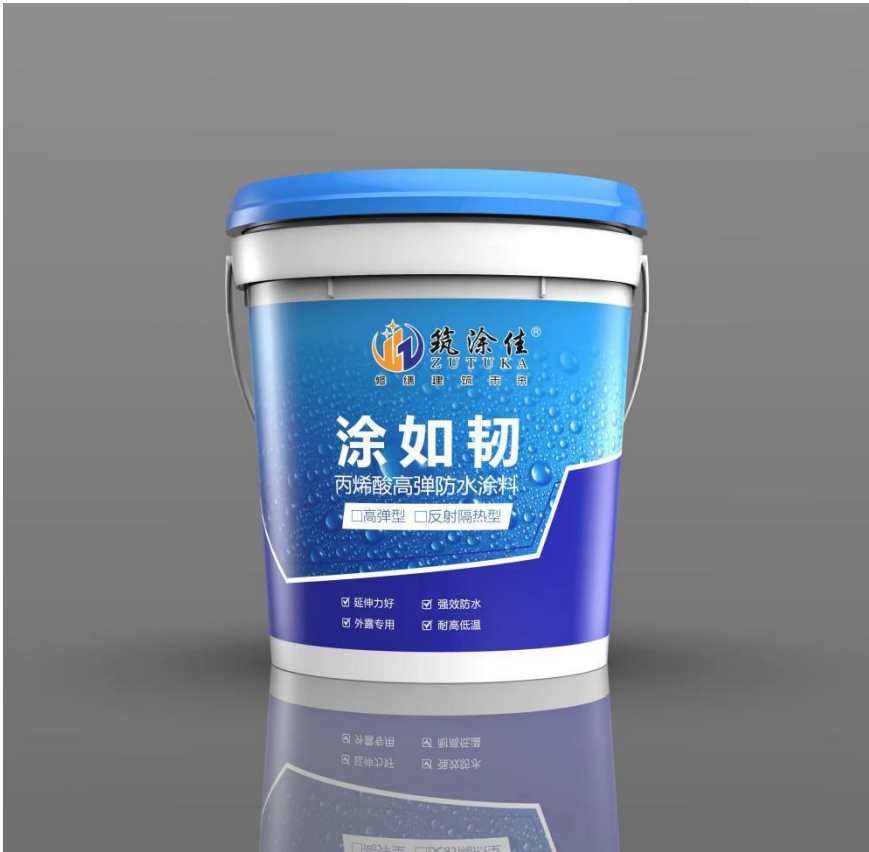

样品图片

检测
则专用章

注意事项 Important

1. 报告无检测单位印章无效;
2. 未经本实验室书面同意, 不得部分地复制本报告;
3. 报告无主检、审核、批准人签名无效;
4. 报告涂改无效;
5. 检测结果仅对所受试样品有效。
6. 对于送检样品, 样品信息委托方声称, 本公司不对其真实性负责。
7. 委托方收到试验报告之日起一个月内未取回样品, 视作允许试验单位自行处理。
8. 本报告不适用于司法案件的辅助材料或佐证材料
9. 出于为客户保密的协定, 需出具委托方许可方可查询报告详情。
10. “*” 标识的测试项目为委托外部测试, 不在CNAS或CMA授权范围内, 不可作为公正性作用用途。
11. 对检测报告若有异议, 请于收到报告之日起十五天内向检测单位提出;
12. 一般情况, 委托检测结果仅对所检测样品有效;
13. 测试判定用语: “—” 或 “N” 表示 “不适用”, “/” 表示 “未检测”, “P” 表示 “合格或通过”, “F” 表示 “不通过” 或 “不合格”。

